



DEPARTEMENT POLICE ET CONTRÔLE

CL 4. CONTRÔLE DES OPERATIONS DE MANIPULATION DES PPP ET DE LA GESTION DES EPP NE CONCERNE QUE LES UPROS QUI APPLIQUENT AVEC UN MATÉRIEL D'UNE CAPACITE > 20 L

PPP : Produits phytopharmaceutiques

EPP : Effluents phytopharmaceutiques

UPRO : Utilisateur professionnel

RÉFÉRENCE N° DOSSIER :

RUBRIQUE I : LES DONNÉES DU CONTRÔLE

DATE DU CONTROLE	HEURE DU CONTRÔLE	LIEU DU CONTRÔLE
	Début : Fin :	Rue : CP : Localité : Coordonnées GPS :

TYPE DE CONTRÔLE

INOPINE
 SELECTION
 INFORMATION
 PLAINTÉ
 NOTE VERTE

PERSONNE PHYSIQUE

Nom : Prénom :
 RN :
 N° BCE :
 Adresse :
 

PERSONNE MORALE

Dénomination de la société
 Forme juridique :
 N° BCE :
 Siège social :
 Représentant/responsable :
 

PERSONNE(S) PRESENTE(S) LORS DU CONTRÔLE

.....

.....

.....

.....

.....

RUBRIQUE II : LE CONTRÔLE

OK	Le contrôle est conforme
KO	Un constat d'irrégularité est fait, dans ce cas, il y aura lieu dans la colonne Remarque(s) d'indiquer « R + numéro de la règle enfreinte » et à la rubrique III « Remarques » du rapport de contrôle : de décrire le ou les problème(s) rencontré(s) en regard de chaque remarque identifiée dans le rapport
SO	Sans objet : lorsque le contrôle n'est pas pertinent
NC	Non contrôlé : le contrôle n'a pas eu lieu
	Indiquer le numéro de la prise de vue

CARACTERISTIQUES DU PULVERISATEUR :

Dimensions rampes repliées :

Volume nominale de la cuve principale:

Volume de l'espace mort après désamorçage (= FCR) :


OPERATIONS DE MANIPULATION	AU CHAMP	SUR UN SOL RECOUVERT D'UNE VEGETATION HERBACEE	SUR UNE AIRE ETANCHE	AUTRES
Remplissage du pulvérisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rinçage/nettoyage interne du pulvérisateur (NI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage externe du pulvérisateur (NE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres (Lavage machine, remplissage en hydrocarbure....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
1	Toutes les opérations de manipulation de PPP ont lieu au champ, sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur une aire étanche <u>Opérations de manipulation</u> = opérations antérieures et postérieures à l'application de PPP (Ex : remplissage du pulvérisateur, lavage interne/externe, dilution des FC....)	<input type="checkbox"/>	Art 12 §1				

CONTRÔLE DES OPERATIONS DE MANIPULATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

1. OPERATIONS REALISEES AU CHAMP

A. REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<u>Source d'approvisionnement en eau pour cette opération :</u>						
2	Si l'eau nécessaire à cette opération provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14 ⁽¹⁾
3	<u>Mesures anti-retour :</u> Un système anti-retour fonctionnel est installé sur la cuve ou dissocié de celle-ci.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§5 ⁽¹⁾
	Type de système anti-retour utilisé : L'UPRO a le choix ; le système anti-retour n'est pas imposé. Il peut s'agir d'un clapet, d'une potence, d'une citerne intermédiaire... <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Clapet</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Potence</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Citerne intermédiaire</p> </div> </div> <p><small>SOURCE : PROTECT'EAU</small></p>						
4	<u>Mesures anti-débordement :</u> Des mesures particulières sont prises en vue d'empêcher tout débordement de la cuve.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾
	Type de mesure anti-débordement prise : L'UPRO a le choix ; le type de mesure anti-débordement n'est pas imposé dans ce cas-ci. Il peut s'agir d'un volucompteur à arrêt automatique, d'une jauge électronique reliée à l'arrivée d'eau, d'une citerne intermédiaire, d'une alarme.....						

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

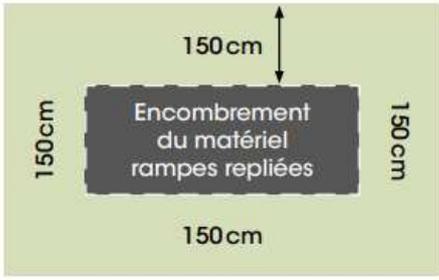
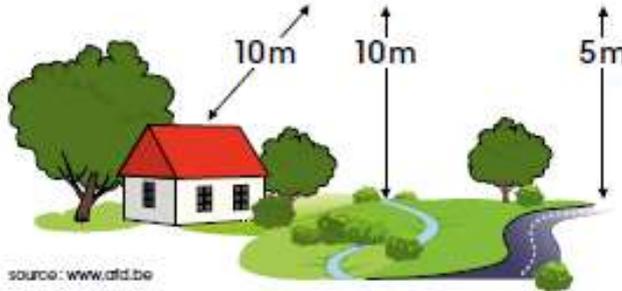
B. DILUTION DES FC/RINCAGE/LAVAGE INTERNE DU PULVERISATEUR

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
5	<p><u>Cuve d'eau :</u> L'UPRO dispose d'une telle cuve (embarquable ou connectable au pulvérisateur) pour réaliser ces opérations.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§5 pt 2° (1)
	<ul style="list-style-type: none"> - Volume de cette cuve :L - Volume de la cuve du pulvérisateur :L <ul style="list-style-type: none"> o 10% = o 20% = - La cuve est équipée d'une buse de rinçage interne : OUI/NON 						
6	<ul style="list-style-type: none"> - Si la cuve est équipée d'une buse de rinçage interne : le volume de la cuve d'eau fait au moins 10% du volume nominal de la cuve du pulvérisateur. - Si la cuve n'est pas est équipée d'une buse de rinçage interne : le volume de la cuve d'eau fait au moins 20% du volume nominal de la cuve du pulvérisateur. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§5 pt 2° (1)
7	Si l'eau nécessaire à ces opérations provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14(1)

C. LAVAGE EXTERNE DU PULVERISATEUR


CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
8	<p>L'UPRO dispose d'un « <u>Kit de lavage externe</u> » composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une cuve d'eau embarquable ou connectable au pulvérisateur <p>Il peut s'agir de la même cuve d'eau que celle nécessaire aux opérations de dilution des FC et au rinçage/nettoyage interne du pulvérisateur.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§5 pt 3° (1)
9	<ul style="list-style-type: none"> - d'une lance ou d'un pistolet <ul style="list-style-type: none"> o assorti d'un tuyau d'une longueur suffisante que pour permettre de travailler autour du pulvérisateur 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	<ul style="list-style-type: none"> o raccordable à une pompe 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Si l'eau nécessaire à cette opération provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14(1)

2. OPERATIONS REALISEES SUR UN SOL RECOUVERT D'UNE VEGETATION HERBACEE

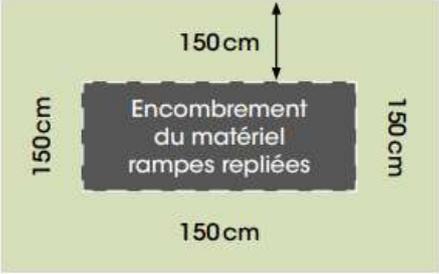
CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
12	Cette surface est :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 10 pt 13° (1)
13	- plane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14	- recouverte d'une végétation herbacée permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
15	- clairement identifiée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	- dédiée aux opérations de manipulation des PPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
16	- n'est pas une zone de pâturage (pas d'occupation par les animaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17	<p><u>Dimensions conformes :</u> Longueur et largeur min de la zone enherbée = longueur et largeur du matériel de pulvérisation (rampes repliées) + 3 m</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><small>SOURCE : PROTECT'EAU</small></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§1 ⁽¹⁾
<p><u>Implantation conforme :</u> Ce sol recouvert d'une végétation herbacée est implanté :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><small>source : www.cfd.be</small> <small>SOURCE : PROTECT'EAU</small></p>							
18	- à + de de 5 m de la voie publique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12 §4 ⁽¹⁾
19	- à + de 10 m des habitations de tiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20	- à + de 10 m d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	- à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	- à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi.»

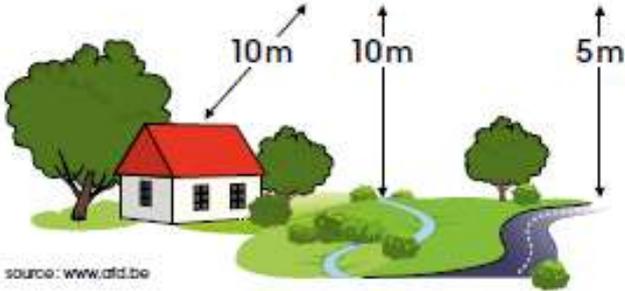
A. REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<u>Source d'approvisionnement en eau pour cette opération :</u>						
23	Si l'eau nécessaire à cette opération provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14 ⁽¹⁾
24	<u>Mesures anti-retour :</u> Un système anti-retour fonctionnel est installé sur la cuve ou dissocié de celle-ci.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾
	Type de système anti-retour utilisé : L'UPRO a le choix ; le système anti-retour n'est pas imposé dans ce cas-ci. Il peut s'agir d'un clapet, d'une potence, d'une citerne intermédiaire... <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Clapet </div> <div style="text-align: center;">  Potence </div> <div style="text-align: center;">  Citerne intermédiaire </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">SOURCE : PROTECT'EAU</p>						
25	<u>Mesures anti-débordement :</u> Des mesures particulières sont prises en vue d'empêcher tout débordement de la cuve.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾
	Type de mesure anti-débordement prise : L'UPRO a le choix ; le type de mesure anti-débordement n'est pas imposé dans ce cas-ci. Il peut s'agir d'un volucompteur à arrêt automatique, d'une jauge électronique reliée à l'arrivée d'eau, d'une citerne intermédiaire, d'une alarme.....						

3. OPERATIONS REALISEES SUR UNE AIRE ETANCHE

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
26	L'aire étanche est recouverte d'un matériau :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 10 pt10° (1)
27	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	- résistant mécaniquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- résistant chimiquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<p><u>Dimensions conformes :</u></p> <p>Date d'aménagement de l'aire :</p> <p>Preuve si installation avant le 05/07/19 :</p> <p>(Preuve libre)</p> <p>Aire aménagée= qui est équipée d'un séparateur eaux de pluie/EPP, d'un stockage tampon ou d'un STEPHY.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si aménagement AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux dimensions minimales. - Si aménagement APRES le 05/07/2019 : la longueur et largeur min de l'aire = longueur et largeur du matériel de pulvérisation (rampes repliées) + 3 m 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§4 ⁽¹⁾ Art 15 ⁽⁴⁾
							
SOURCE : PROTECT'EAU							

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<p><u>Implantation conforme :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si aménagée AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d'implantation - Si aménagée APRES le 05/07/2019 : l'aire est implantée 						
 <p>source : www.afd.be</p> <p>SOURCE : PROTECT'EAU</p>							
29	- à + de de 5 m de la voie publique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12 §4 ⁽¹⁾
30	- à + de 10 m des habitations de tiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
31	- à + de 10 m d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
32	- à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	- à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<p><u>Source d'approvisionnement en eau pour les opérations :</u></p> <p>.....</p>						
34	Si l'eau nécessaire aux opérations(remplissage de la cuve, mélange ou dilution des produits phytopharmaceutiques) provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14 ⁽¹⁾

A. PARMIS LES OPERATIONS DE MANIPULATION, L'AIRE NE SERT QU'AU REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

L'UPRO UTILISE UN SYSTÈME ANTI-DEBORDEMENT « SPECIFIQUE » :

Il s'agit soit* :

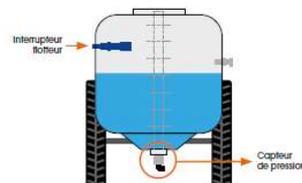
- d'un système permettant l'arrêt automatique du remplissage comme :
 - o un volucompteur à arrêt automatique
 - o une jauge électronique reliée à l'arrivée d'eau
- une citerne intermédiaire d'eau claire d'un volume \leq au volume de la cuve du pulvérisateur
- d'un système permettant de retenir l'attention de l'opérateur comme :
 - o un système d'alarme (sifflet, système no-stress...)
 - o un système « no stress » devant être maintenu constamment dans sa position par l'opérateur pour permettre le remplissage



Citerne intermédiaire :
vol max = vol cuve



Arrêt automatique :
volumètre



Arrêt automatique : jauge/
capteur électronique,...



Système d'alarme,
système «no stress»

SOURCE : PROTECT'EAU

CRITÈRES À RESPECTER

OK KO SO NC



DISPOSITIONS LÉGALES

35 Mesures anti-retour :
Des mesures sont prises en vue d'empêcher le retour de l'eau de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d'eau ou de toute autre source d'approvisionnement en eau

Art 13⁽¹⁾


Type de système anti-retour utilisé :

.....

L'UPRO a le choix ; le système anti-retour n'est pas imposé.
Il peut s'agir d'un clapet, d'une potence, d'une citerne intermédiaire...



Clapet



Potence




Citerne intermédiaire

SOURCE : PROTECT'EAU

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi.

L'UPRO N'UTILISE PAS DE SYSTÈME ANTI-DEBORDEMENT OU UN SYSTEME ANTI-DEBORDEMENT « NON SPECIFIQUE »

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
36	<p><u>Mesures anti-débordement :</u> Des mesures sont prises en vue d'empêcher tout débordement de la cuve. Si NON : KO Si OUI : OK → Type de système : L'UPRO a le choix ; le système anti-débordement n'est pas imposé.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
37	<p><u>Mesures anti-retour :</u> Des mesures sont prises en vue d'empêcher le retour de l'eau de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d'eau ou de toute autre source d'approvisionnement en eau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾
	<p>Type de système anti-retour utilisé : L'UPRO a le choix ; le système anti-retour n'est pas imposé. Il peut s'agir d'un clapet, d'une potence, d'une citerne intermédiaire...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Clapet</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Potence</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Citerne intermédiaire</p> </div> </div> <p><small>SOURCE : PROTECT'EAU</small></p>						

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
38	<p>L'aire est équipée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un réseau de collecte permettant de séparer les eaux de pluie des eaux polluées par des PPP (si l'aire est couverte, le toit assure la séparation de ces eaux → seulement vérifier l'existence d'un réseau de collecte) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
39	<ul style="list-style-type: none"> - d'une structure de stockage OU d'un système de traitement des eaux qui y seront déversées. <u>Structure de stockage</u> = stockage tampon (en vue d'un traitement ou enlèvement ultérieur) <u>STEPHY</u> pour pouvoir traiter les EPP* <ul style="list-style-type: none"> o Il y a un STEPHY → Type : o Il y a un stockage tampon 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12 §1 ⁽¹⁾



Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

B. PARMIS LES OPERATIONS DE MANIPULATION, L'AIRESERT A D'AUTRE (S) OPERATION (S) QUE LE REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

(Ex : Remplissage + lavage ou lavage uniquement)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
40	<p><u>Mesures anti-débordement :</u> Des mesures sont prises en vue d'empêcher tout débordement de la cuve. Si NON : KO Si OUI : OK → Type de système : L'UPRO a le choix ; le système anti-débordement n'est pas imposé.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
41	<p><u>Mesures anti-retour :</u> Des mesures sont prises en vue d'empêcher le retour de l'eau de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d'eau ou de toute autre source d'approvisionnement en eau</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 13 ⁽¹⁾
	<p>Type de système anti-retour utilisé : L'UPRO a le choix ; le système anti-retour n'est pas imposé. Il peut s'agir d'un clapet, d'une potence, d'une citerne intermédiaire...</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Clapet</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Potence</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Citerne intermédiaire</p> </div> </div> <p><small>SOURCE : PROTECT'EAU</small></p>						

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
42	<p>L'aire est équipée :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'un réseau de collecte permettant de séparer les eaux de pluie des eaux polluées par des PPP (si l'aire est couverte, le toit assure la séparation de ces eaux → seulement vérifier l'existence d'un réseau de collecte) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43	<ul style="list-style-type: none"> - d'une structure de stockage OU d'un système de traitement des eaux qui y seront déversées. <u>Structure de stockage</u> = stockage tampon (en vue d'un traitement ou enlèvement ultérieur) <u>STEPHY</u> pour pouvoir traiter les EPP* <ul style="list-style-type: none"> o Il y a un STEPHY → Type : o Il y a un stockage tampon 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12 §1 ⁽¹⁾

C. L'AIRE EST MIXTE

(Sert à d'autres opérations comme le ravitaillement en hydrocarbure, le lavage de machines autres que le pulvérisateur (...)) en plus d'une ou plusieurs opération(s) de manipulation des PPP

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
44	L'aire n'est pas utilisée simultanément pour plusieurs usages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12/1 ⁽¹⁾
45	Les ≠ types d'eaux ou de polluants qui y sont déversés ne peuvent pas se mélanger aux eaux polluées de PPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

CONTRÔLE DE LA GESTION DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES

A. EAUX POLLUEES PAR LES PPP

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
46	Elles ne peuvent pas atteindre : - Une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§2 ⁽¹⁾
47	- Une eau souterraine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
48	- Un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49	- Un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
50	- Un point d'entrée d'égout public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. EAUX DE RINCAGE DES BIDONS DE PPP

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<u>Source d'approvisionnement en eau pour cette opération :</u>						
51	Si l'eau nécessaire à cette opération provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14 ⁽¹⁾
52	Les bidons sont au moins rincés 3x après leur vidange dans la cuve du pulvérisateur SO si l'UPRO dispose d'un système de rinçage des bidons embarqué sur ou connectable à la cuve du pulvérisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 15
53	L'eau de rinçage des bidons de PPP est vidée dans la cuve du pulvérisateur en vue de la préparation de la bouillie OK si l'UPRO dispose d'un système de rinçage des bidons embarqué sur ou connectable à la cuve du pulvérisateur car cela se fait automatiquement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 15

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

1. GESTION DES EPP AU CHAMP OU SUR UN SOL RECOUVERT D'UNE VEGETATION HERBACEE

A. GESTION DES FONDS DE CUVE (FC)

FC et FCR (Fond de cuve résiduel)

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
54	Le FC est dilué avant son élimination sur le champ ou le sol recouvert d'une végétation herbacée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 16 pt1° (1)
55	Au champ, la dilution se fait avec de l'eau contenue dans une cuve embarquée sur ou connectable au matériel de pulvérisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§5pt 2° (1)
56	Le FC est dilué conformément aux prescriptions légales : <ul style="list-style-type: none"> - L'UPRO dilue le FC jusqu'à ce que sa concentration initial est au moins ÷ par 100 ET - Après chaque opération de dilution, l'UPRO applique directement sur la parcelle ou la zone venant d'être traitée jusqu'au désamorçage du pulvérisateur Possible de ne pas devoir diluer et vider le pulvérisateur des FC avant l'application d'autres produits si pas d'incompatibilité entre les produits (Cf. étiquettes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 16§1 (1)
57	<ul style="list-style-type: none"> - Le FCR dilué au 100^{ème} (= FC qui reste après le désamorçage du pulvérisateur quand la concentration initial du FC a été ÷ par 100) est : <ul style="list-style-type: none"> o Appliqué au champ o Appliqué sur un sol recouvert d'une végétation herbacée o Traité par un STEPHY ou stocké en vue d'un traitement/enlèvement ultérieur (par un prestataire externe ou un collecteur agréé) o Autre :.....(KO) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 16§2 (1)
58	Si l'eau nécessaire à cette opération provient d'une eau de surface ou souterraine, elle n'est pas prélevée directement avec le pulvérisateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14(1)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

2. GESTION DES EPP SUR UNE AIRE ETANCHE OU A L'EXPLOITATION

A. GESTION DES BOUILLIES INUTILISABLES / FC NON DILUES

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
59	Ils sont stockés dans un contenant ou dans la cuve du pulvérisateur qui reste stationné sur l'aire de remplissage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17 ⁽¹⁾
60	<u>Si c'est dans un contenant</u> , celui-ci est : - au moins = au volume de la cuve du pulvérisateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
61	- sans trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Ils sont ensuite : - Éliminés par un collecteur agréé ou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- Enlevés par un prestataire externe en vue de leur traitement ou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- Traités par un STEPHY adaptés aux effluents non dilués	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62	- Autre : (KO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

B. GESTION DES BOUILLIES D'HERBICIDE TOTAL NON UTILISEES

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
63	Sont stockées dans le local de stockage avec une identification adéquate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17 ⁽¹⁾
64	Peuvent servir ultérieurement pour autant : - qu'elles conservent toute leur efficacité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
65	- qu'elles soient utilisées en traitement localisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
66	- qu'elles soient appliquées avec un pulvérisateur à lance, à dos ou par injection ou badigeonnage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

C. GESTION DES EAUX DEVERSEES SUR AIRE ETANCHE

(Ex : eaux de lavage du pulvérisateur)

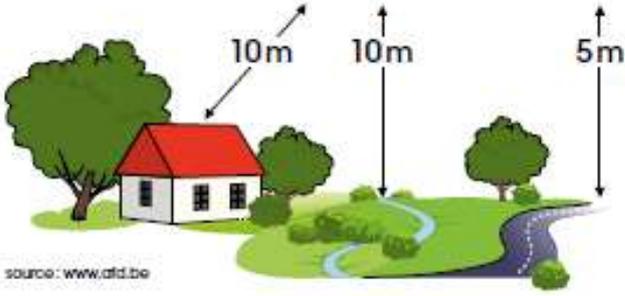
CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	Elles sont : - stockées dans un stockage tampon en vue de leur traitement/enlèvement ultérieur ou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§1 ⁽¹⁾
	- drainées vers un STEPHY en vue de leur traitement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	- Autre :(KO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

L'UPRO STOCKE LES EPP :

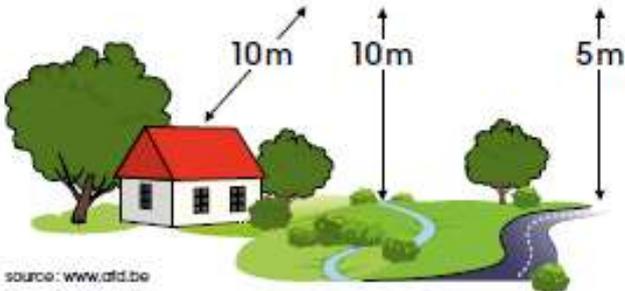
CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
68	Le stockage tampon doit être : - étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 12§2/1 ⁽¹⁾
69	- résistant à la corrosion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
70	- dépourvu de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
71	- dépourvu de conduite aboutissant à l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
72	- Constitué d'un matériau : o étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
73	o résistant mécaniquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
74	o résistant chimiquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
75	- de capacité suffisante pour éviter tout débordement <u>Dimensions/capacité du stockage tampon:</u> La capacité de ce stockage est suffisante que pour permettre le stockage des EPP avant traitement et éviter tout débordement. Calcul basé sur le vol total d'EPP/an et la capacité de traitement du STEPHY ou la fréquence des enlèvements (par des collecteurs agréés ou des prestataires externes) Preuve du dimensionnement du stockage tampon Cf. CL CONTRÔLE DOCUMENTAIRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
76	<u>Si le réservoir est enterré ou placé dans une fosse remblayée en zone II b:</u> - la paroi est double	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		R166 à R167 (5)
77	- il est équipé d'un système de contrôle de l'étanchéité permanent. - ce système est muni d'une alarme visuelle et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<p><u>Implantation du stockage tampon:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d'implantation - Si installation APRES le 05/07/2019 : le stockage tampon est implanté : 						
	 <p>source : www.afd.be</p> <p>SOURCE : PROTECT'EAU</p>						
78	o à + de de 5 m de la voie publique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 18 ⁽¹⁾
79	o à + de 10 m des habitations de tiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
80	o à + de 10 m d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
81	o à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
82	o à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
83	<p><u>Nuisance pour l'environnement :</u></p> <p>Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO</p> <p>Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester utilisable s'il n'est pas nuisible pour l'environnement.</p> <p>Cela peut se vérifier entre autres par le fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - qu'il n'y a pas de rejets directs vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou les égouts. - son dimensionnement est correct <p>Cf. CL CONTRÔLE DOCUMENTAIRE</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14§3 ⁽²⁾

L'UPRO TRAITE LES EPP AVEC UN STEPHY :

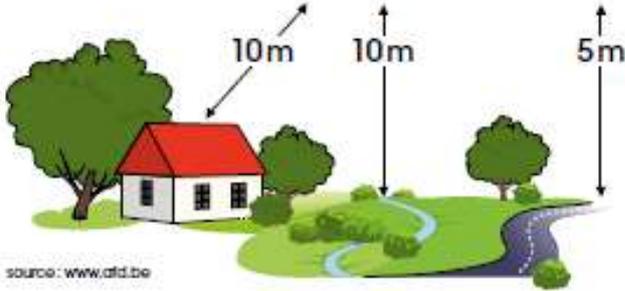
CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
84	<p><u>Dimensions du STEPHY :</u> Preuve du dimensionnement du STEPHY (libre) Cf. CL CONTRÔLE DOCUMENTAIRE</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14/1§1 ⁽¹⁾
	<p><u>Implantation du STEPHY :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d'implantation - Si installation APRES le 05/07/2019 : le STEPHY est implanté à : 						
	 <p>source : www.afd.be</p> <p>SOURCE : PROTECT'EAU</p>						
85	<ul style="list-style-type: none"> o à + de de 5 m de la voie publique 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 18 ⁽¹⁾
86	<ul style="list-style-type: none"> o à + de 10 m des habitations de tiers 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
87	<ul style="list-style-type: none"> o à + de 10 m d'une eau de surface 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
88	<ul style="list-style-type: none"> o à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
89	<ul style="list-style-type: none"> o à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
90	<p><u>Nuisance pour l'environnement :</u></p> <p>Si le système a été installé APRES le 05/07/2019 : SO</p> <p>Si le système a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester utilisable s'il n'est pas nuisible pour l'environnement.</p> <p>Cela peut se vérifier entre autres par le fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - qu'il n'y a pas de rejets directs vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou les égouts. - que les eaux résiduelles, les substrats et autres sous-produits sont gérés conformément aux prescriptions légales - Le STEPHY est en état et bien entretenu (registre des EPP géré conformément aux prescriptions légales) - Le dimensionnement du système est correct 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14§3 ⁽²⁾
91	<p>Pour les STEPHY qui fonctionnent avec des substrats biologiques, ceux-ci sont renouvelés régulièrement selon les prescriptions prévues par le constructeur ou le conseiller</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17/1§2 ⁽¹⁾

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

D. GESTION DES EAUX RESIDUELLES

(eaux issues du STEPHY après traitement des EPP)

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
92	Elles ne sont pas rejetées :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17/1 §1 (1)
	- dans les égouts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
93	- dans les eaux de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
94	- dans les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>Elles sont soit :</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- appliquées au champ ou sur un sol recouvert d'une végétation herbacée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- réutilisée en vue de la préparation d'herbicide totale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- stockées dans un « stockage tampon »						
	- stockée dans le stockage des effluents d'élevage (Lisier)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
95	- autre :(KO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>Type de stockage :</u>						
	<u>Date d'installation de ce stockage :</u>						

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<p><u>Implantation du « stockage » de ces eaux résiduelles:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d'implantation - Si installation APRES le 05/07/2019, ce stockage est implanté  <p>source : www.afid.be</p> <p>SOURCE : PROTECT'EAU</p>						
96	o à + de de 5 m de la voie publique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 18 (1)
97	o à + de 10 m des habitations de tiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
98	o à + de 10 m d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
99	o à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
100	o à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
101	<p><u>Nuisance pour l'environnement :</u></p> <p>Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO</p> <p>Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester utilisable s'il n'est pas nuisible pour l'environnement.</p> <p>Cela peut se vérifier entre autres par le fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - qu'il n'y a pas de rejets directs vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou les égouts. - que les eaux résiduelles sont gérées conformément aux prescriptions légales 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14§3 ⁽²⁾

RUBRIQUE III : LES REMARQUES DU CONTRÔLEUR

N° du critère de contrôle	Description de la remarque

RUBRIQUE IV : L'ISSUE DU CONTRÔLE

CONTRÔLE CONFORME AVERTISSEMENT PROCÈS-VERBAL

RUBRIQUE V : LES MESURES PRISES/ DE SUIVI

- Informations transmises à :
- Documents à produire :
- Autre :

RUBRIQUE : VI : L'IDENTIFICATION DES CONTRÔLEURS

Nom	Prénom	Date	Signature

RUBRIQUES VII : LE VISA DU CHEF DE SERVICE

Cachet et signature :

RUBRIQUE VIII : LÉGISLATION

1. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 05/11/1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/04/2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques
3. Code de l'eau – Livre II du code de l'environnement.

*Biffer la (les) mention(s) inutile(s)